

Gemeente Apeldoorn
T.a.v. het college van B&W
Postbus 9033
7300 ES APELDOORN

Datum : 26 augustus 2021
Ons kenmerk : RB/ROI050/JWvG/CG/*BPWATERLOSEWEG
Zaakdossier : 21-57503/21-077335
Behandeld door : J.W. van Gortel
Afschrift aan : Archief; gemeente Apeldoorn t.a.v. mevr. A. Bolt email:
a.bolt-schrier@apeldoorn.nl; Omgevingsdienst Veluwe Ijssel email
externeveiligheid@odachterhoek.nl.
Bijlage(n) : -
Onderwerp : Advies externe veiligheid Waterloseweg 47 Apeldoorn

Geacht college,

U heeft mij op 12 augustus 2021 gevraagd te adviseren over de verandering van het bestemmingsplan aan de Waterloseweg 47 in Apeldoorn. U wilt weten of deze verandering past binnen de normen van de wet- en regelgeving. In deze brief geef ik u graag antwoord. Daarnaast geef ik u adviezen over de algemene fysieke veiligheid. Door deze op te volgen, verkleint u de kans op calamiteiten, of - als er zich toch een ongeluk voordoet - beperkt u de gevolgen.

Bij het opstellen van dit advies heb ik gebruik gemaakt van:

- De toelichting op het concept-bestemmingsplan Waterloseweg 47 Apeldoorn
- Het scenarioboek externe veiligheid (www.scenarioboek.nl)
- De signaleringskaart
- De geoviewer VNOG t.b.v. de bluswatervoorziening.

Advies over Bevi, Bevb en Bevt

Op basis van de aangeleverde stukken blijkt dat uw voornemen past binnen de normen van het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi), het Besluit externe veiligheid buisleidingen (Bebv) en het Besluit externe veiligheid transportroutes (Bevt).

Op ongeveer 60 meter van het plangebied bevindt zich het spoortracé Amersfoort-Apeldoorn-Enschede waarover vervoer van gevaarlijke stoffen plaatsvindt (zie kaart 1).

Het plangebied ligt binnen de 200 meter zone (gearceerd paars gedeelte kaart 1) van het spoortracé. Echter, door het realiseren van één woning zal het groepsrisico niet of nauwelijks toenemen. Een uitgebreide verantwoording van het groepsrisico is dan ook niet noodzakelijk.

Advies over de algemene veiligheid

Bereikbaarheid


Het plangebied is goed bereikbaar voor de hulpverleningsdiensten.



Kaart 1

Bluswatervoorziening

De bluswatervoorziening in de nabijheid van het bestemmingsplan is niet optimaal. Ik adviseer u om contact op te nemen met uw accounthouder VNOG de heer J.W. Verkruisje. U kunt hem bereiken via 088-3107520 of j.verkruisje@vno.nl.

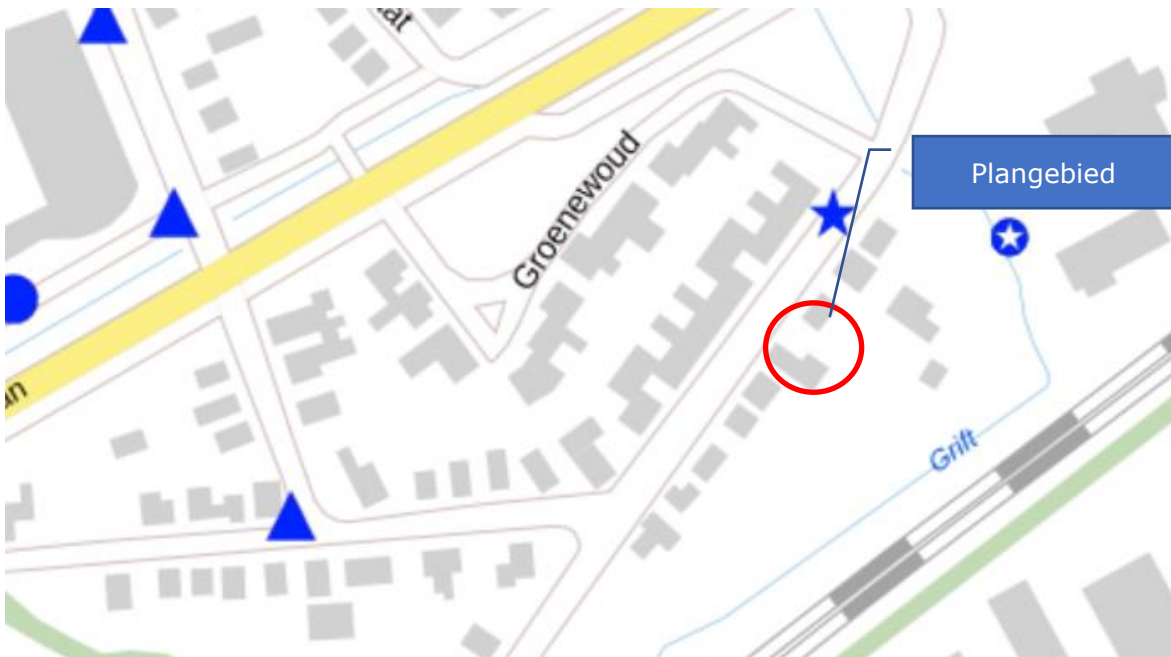

Zelfredzaamheid

Het plangebied valt binnen het bereik van de bestaande WAS-palen. Het ministerie gaat op termijn deze wijze van alarmering in Nederland (gefaseerd) beëindigen.

De zelfredzaamheid van de burgers binnen uw gemeente kan vergroot worden door het gebruik van NL-alert. Hierop wordt door de overheid de komende jaren verder geïnvesteerd. Burgers zullen echter zelf het initiatief moeten nemen om hun mobiele telefoon hiervoor geschikt te maken (zie: <http://www.crisis.nl/nl-alert>).

De zelfredzaamheid van toekomstige bewoners/gebruikers van de bouwwerken en bewoners binnen uw gemeente kan worden vergroot door hen te attenderen op deelname aan 'Stan the CPR network' (voorheen Hartveilig Wonen). Dit is een hulpsysteem waarbij vrijwilligers opgeroepen kunnen worden om iemand te reanimeren (met AED), in afwachting van een ambulance. Deelname aan 'Stan the CPR network' kan levens redden.

Tot slot

Heeft u vragen over deze brief of wilt u iets met ons bespreken? Bel of mail dan gerust met J.W. van Gortel, telefoonnummer 088-3106384, e-mailadres j.vangortel@vnog.nl. Fijn als u ons laat weten wat u gedaan heeft met onze adviezen. Dan kunnen we daar rekening mee houden bij onze preparatie.

Met vriendelijke groet,
Namens het dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland,



W.J.C. van der Worp
teamleider Omgevingsveiligheid