
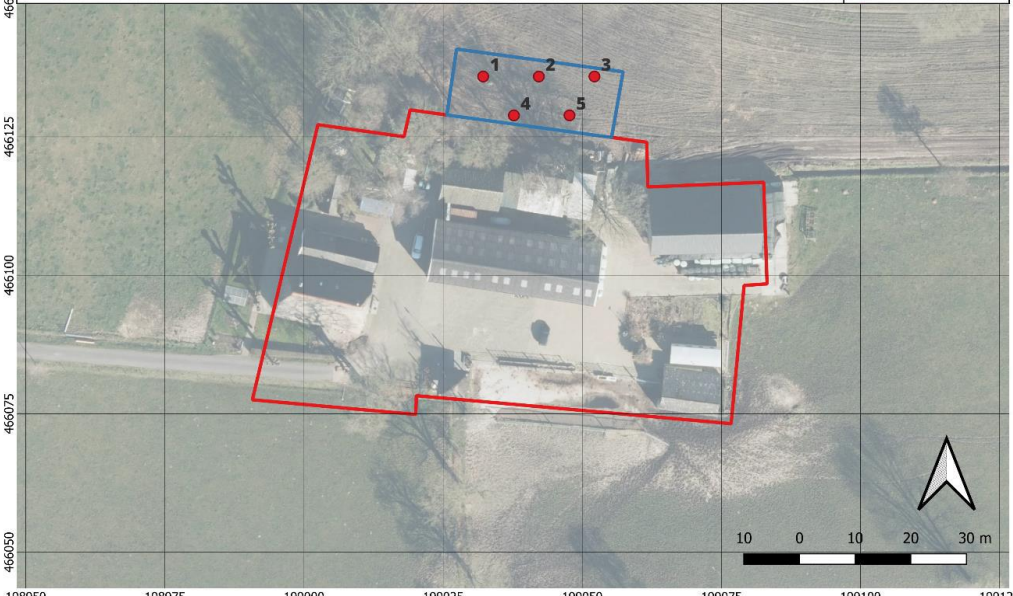


selectiebesluit	Plangebied	Brinkenweg 60b	
	Plaats	Klarenbeek	
KLA	Type onderzoek	Bureauonderzoek en verkennend booronderzoek	
	Onderzoekskader	bestemmingsplanwijziging	
	Uitvoerder	Hamaland Archeologie	

Rapport	C.H.H. Bakker, C.H.H., en van der Kuijl, E.E.A., 2023: Bureauonderzoek en Verkennend Booronderzoek Archeologie Plangebied Brinkenweg 60b Klarenbeek, gemeente Apeldoorn. Hamaland Rapport.
	Archis zaakidentificatie: 5437777100 Versie: 2.0 (definitief, d.d. 25-08-2022)
Aanleiding onderzoek	<ul style="list-style-type: none"> Het onderzoek heeft plaatsgevonden in het kader van een bestemmingsplanwijziging. Binnen het plangebied is de bouw van een schuur gepland.
Resultaten en advies	<ul style="list-style-type: none"> Uit het archeologisch bureauonderzoek blijkt dat binnen het onderzoeksgebied archeologische resten aanwezig kunnen zijn vanaf het Laat-Paleolithicum mits een intacte bodem wordt aangetroffen. Voor de perioden Laat-Paleolithicum tot en met Vroege Middeleeuwen geldt een middelhoge verwachting. Voor de Late Middeleeuwen en de Nieuwe tijd is de verwachting laag, vanwege de ligging binnen een heidegebied. Binnen het plangebied is sprake van een subrecente bouwvoor waarin wortels en delen van maisplanten (hakselresten), iets kiezels en modern baksteenpuin (boring 2) aanwezig zijn. De bouwvoor heeft een dikte variërend van 35 cm in boring 2 en 3 tot 45 cm in boring 1 en boring 5. In boring 3 is nog een tweede bruingrijze iets humeuze gevlekte ophoging aanwezig waarin brokjes roodbruin verkit fijn zand aanwezig zijn (brokjes van de oorspronkelijke podzol B). <p>Onder de ophoging en onder de subrecente bouwvoor is in alle boringen een oranje/(rood)bruine/gele iets roestige menglaag aangetroffen van 20 tot 25 cm dikte. Het betreft de oorspronkelijke veldpodzol die door dieploegen vermengd is geraakt met de humeuze bovenlaag en de top van het dekzand.</p> <p>Het ongeroerde deel van het dekzand is aanwezig op dieptes variërend van 60 cm-mv in boring 2 en boring 4 tot 80 cm-mv in boring 3. De overgangen tussen alle afzonderlijke bodemhorizonten zijn zonder uitzondering scherp.</p>
	<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: flex-start;"> <div style="font-size: small;"> <p>BOORPUNTENKAART Brinkweg 60B Klarenbeek 20234396 dd. 21-6-2023</p> </div> <div style="text-align: center;">  </div> <div style="font-size: x-small;"> <p>LEGENDA</p> <p> Plangebied</p> <p> Onderzoeksgebied</p> <p>● boorpunten</p> </div> </div> 
	<p>Afbeelding 1: resultaten van het verkennend booronderzoek (bron: Bakker & van der Kuijl, 2023).</p> <ul style="list-style-type: none"> Vanwege de in het plangebied aangetroffen bodemverstoring tot respectievelijk 20 cm (boring 1,3,4, en 5) en 25 cm (boring 2) in de top van de natuurlijke ondergrond wordt vervolgonderzoek niet noodzakelijk geacht, hoewel er een kleine kans is dat er nog

selectiebesluit	Plangebied	Brinkenweg 60b	
	Plaats	Klarenbeek	
KLA	Type onderzoek	Bureauonderzoek en verkennend booronderzoek	
	Onderzoekskader	bestemmingsplanwijziging	
	Uitvoerder	Hamaland Archeologie	

	diepe sporen aanwezig kunnen zijn in het plangebied. Deze vallen nooit volledig uit te sluiten op basis van een booronderzoek.
Selectiebesluit	<ul style="list-style-type: none"> • Met bovenstaand advies wordt ingestemd. • De afbeeldingen in het rapport hoeven in deze niet te worden aangepast (verwijderen onderzoeksgebied). Wel dient ten behoeve van een juiste representatie in Archis wel het juiste gebied te worden weergegeven. Het grotere onderzoeksgebied dient dus komen te vervallen. • Op basis van de resultaten van het onderzoek is vervolgonderzoek niet noodzakelijk.
Consequenties vervolgproces en beleidskaart	<p>Het plangebied (<u>niet</u> het onderzoeksgebied) kan op basis van bovenstaand advies en hierop volgend selectiebesluit worden vrijgegeven. Verder archeologisch onderzoek wordt niet noodzakelijk geacht.</p> <p>Ondanks de vrijgave blijft er, conform artikel 5.10 van de Erfgoedwet uit juli 2016, een meldingsplicht bestaan. Eventuele archeologische resten die bij werkzaamheden worden aangetroffen moeten worden gemeld bij het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, c.q. de Rijksdienst.</p>
Behandeld door	J. Loopik
Datum	31-08-2023
Autorisatie	M. Parlevliet
Datum	04-09-2023
Paraaf	